


Beispiel!  
AUX-Eingänge  
frei wählbar


**Legende**

- stromführendes Kabel ———
- potentialfreies Kabel - - -
- L ———
- N ———
- PE ———
- Steuerspannung ———
- kommunikations Kabel - - - - -




**ACHTUNG! farbig Drucken**

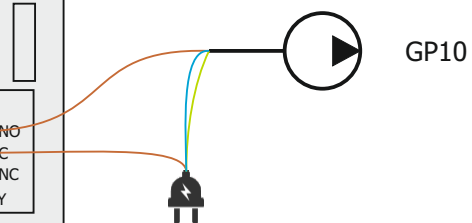

Kommunikation Wärmepumpe

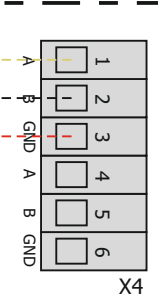

F2040/F2050

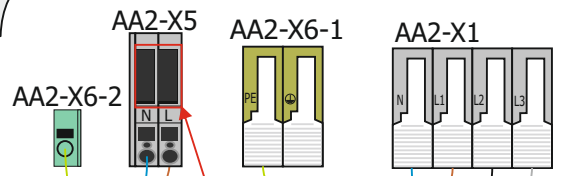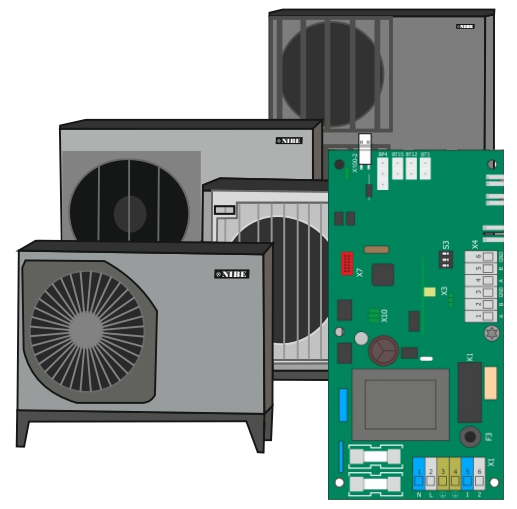

(Optional) Tarifsteuerung (2-Adern)  
Signal vom Rundsteuerempfänger  
J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm

zusätzlich bei zweischieniger Spannungsversorgung  
mind. 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> 230V, 50Hz, Motorcharakteristik " C „  
!Achtung Kabelbrücke bei X5 entfernen

Spannungsversorgung mind. 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> 400V, 50 Hz, Motorcharakteristik " C "

Spannungsversorgung F2040-12/-16 mind. 3 x 4 mm<sup>2</sup> 230V, 50Hz, F20X0-6/-8/-10 mind. 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 50 Hz, Motorcharakteristik " C "

Zählerschrank



**Kabelzugplan  
F20X0  
VVM S330 + UKV + HKG**

**Hinweis:**  
Für die Tarifsteuerung oder Leistungsbegrenzung nach §14A nutzen Sie einen freien AUX-Eingang (NO) der NIBE Regeleinheit. Die angegebenen Querschnitte sind Mindestquerschnitte. Die Installation ist nach den örtlichen Gegebenheiten und den Vorgaben der jeweiligen Energieversorgungsunternehmen durchzuführen. Die geltenden Vorschriften sind zu beachten.

22.08.2024

